

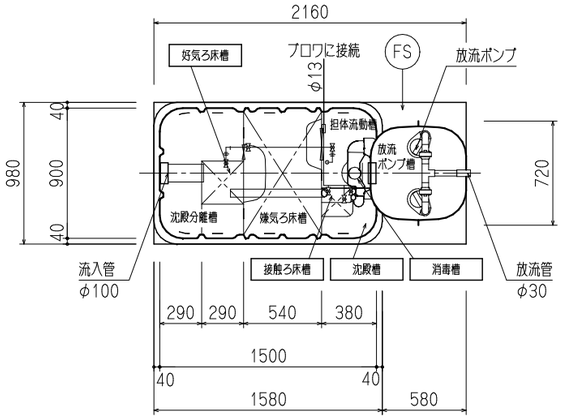


平 面 図　S=1/30

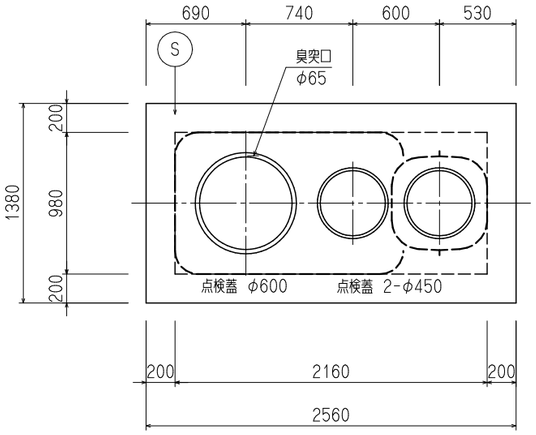


スラブ平面図　S=1/30

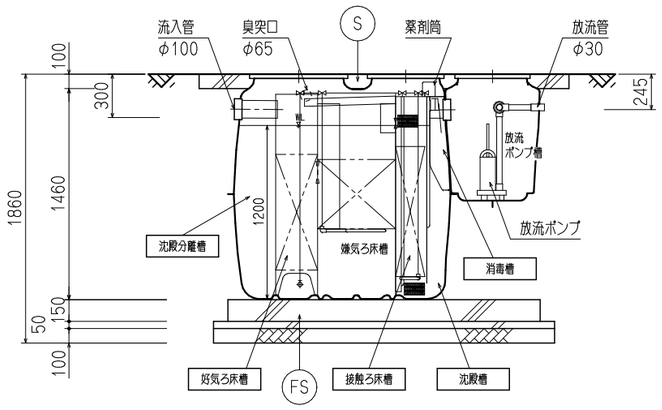


断 面 図　S=1/30

スラブ断面リスト　S=1/30

		短 辺 ⟷ 長 辺
S	全断面	D10-200@ D10-200@ / D10-200@ D10-200@
FS	全断面	D13-200@ D13-200@ / D13-200@ D13-200@

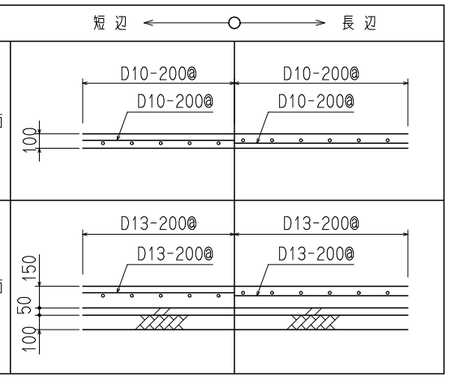

フ ロ ー シ ー ト

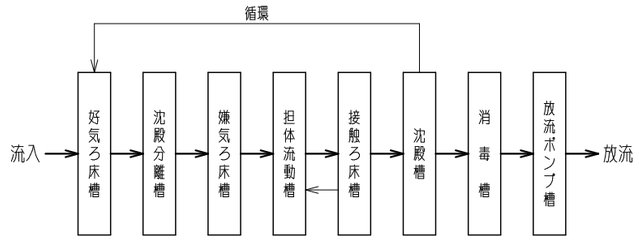

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	500K （安全荷重 5kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	AXZⅡ-5(D)
認定番号	4-23K-H-005
適合認定番号	型01CadOa0054631
処理対象人員	5 人
日平均汚水量	1.00 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	T-N 45 mg/L
	SS 160 mg/L
流出水水質	BOD 20 mg/L
	T-N 20 mg/L
	SS 15 mg/L

槽 名	有効容量(m3)
好気ろ床槽	0.105
沈殿分離槽	0.432
嫌気ろ床槽	0.528
担体流動槽	0.205
接触ろ床槽	0.040
沈 殿 槽	0.083
消 毒 槽	0.015
放流ポンプ槽	0.060
槽 容 量	1.468
槽 重 量	190kg

品 名	台数	仕 様	
ブロワ	1	13 A x 60 L/分 x 15.0 kPa x 35 W	TIP-60F
放流ポンプ	2	32 A x 100 L/分 x 4.0 m x 150 W	CRB321ES

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
全高は外寸とする。
地下水位に応じて浮上防止をすること。（基礎スラブ寸法延長あり）

変 更	記 事		DATE		SCALE		AXZⅡ-5(D)型
		アムズ株式会社 AMS Corporation.	2024 . 5 . 13		1 / 30		構造図 （支柱レス）
			承 認	検 図	担 当	製 図	設計NO. / 図面NO.