

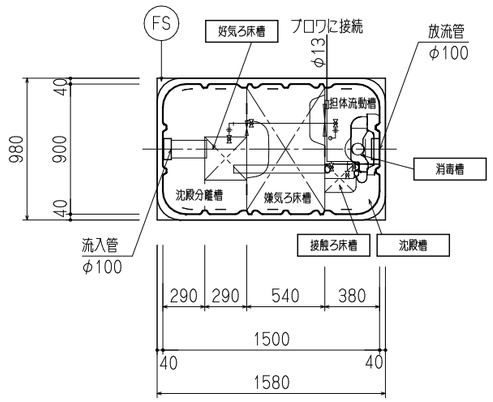


平 面 図　S=1/30

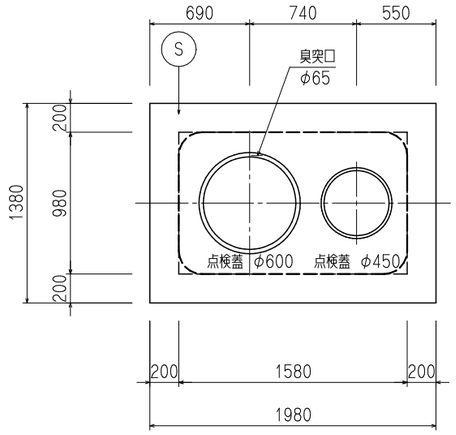


スラブ平面図　S=1/30

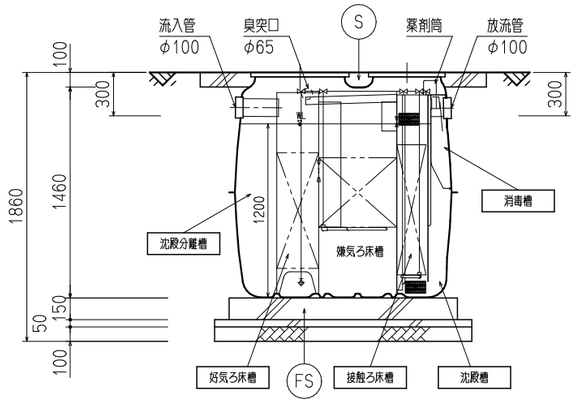


断 面 図　S=1/30

スラブ断面リスト　S=1/30

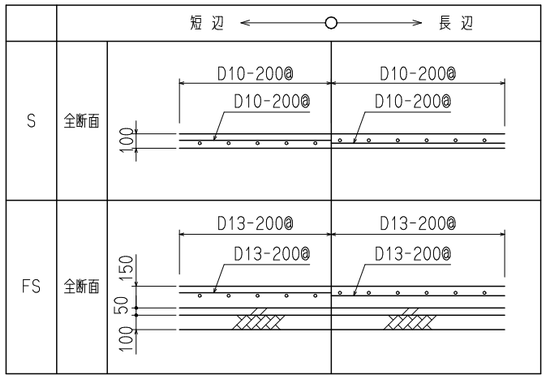

フ ロ ー シ ー ト

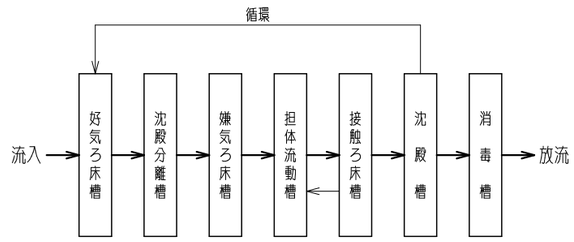

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	500K（安全荷重 5kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	AXZⅡ-5	
認定番号	4-23K-H-005	
適合認定番号	型01Cad0a0054631	
処理対象人員	5 人	
日平均汚水量	1.00 m3/日	
流入水水質	BOD 200 mg/L	
	T-N 45 mg/L	
	SS 160 mg/L	
流出水水質	BOD 20 mg/L	
	T-N 20 mg/L	
	SS 15 mg/L	

槽 名	有効容量(m3)
好気ろ床槽	0.105
沈殿分離槽	0.432
嫌気ろ床槽	0.528
担体流動槽	0.205
接触ろ床槽	0.040
沈 殿 槽	0.083
消 毒 槽	0.015
槽 容 量	1.408
槽 重 量	150kg

品 名	台数	仕 様
ブロワ	1	13 A x 60 L/分 x 15.0 kPa x 35 W

TIP-60F

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
全高は外寸とする。
地下水位に応じて浮上防止をすること。（基礎スラブ寸法延長あり）

変 更	記 事		DATE		SCALE		AXZⅡ-5型	
		アムズ株式会社 AMS Corporation.	2024 。 5 。 13		1 / 30		構造図 （支柱レス）	
			承 認	検 図	担 当	製 図	設計NO.	図面NO.