




| 一 般 事 項 |             |
|---------|-------------|
| コンクリート  | Fc=21N/mm2  |
| 鉄 筋     | SD295A      |
| 定着及継手   | 40d         |
| 開口補強筋   | D13ｼﾝｸﾞﾙ    |
| 地 盤     | 砕石又はRC 40～0 |

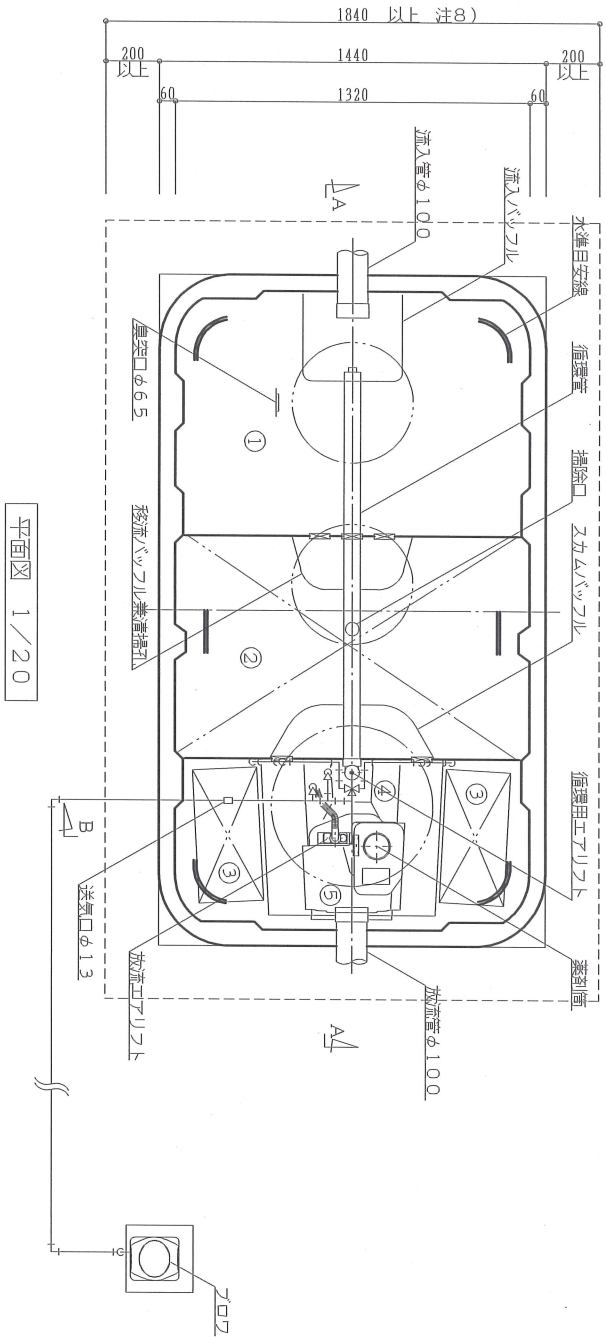


平面図 1/20

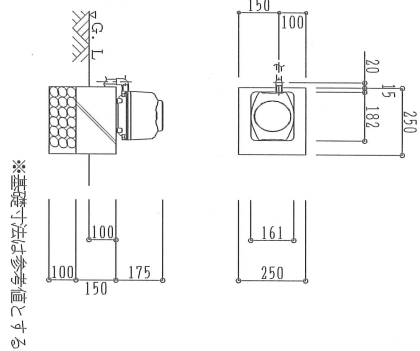

フロワ 平・断面図 1/20

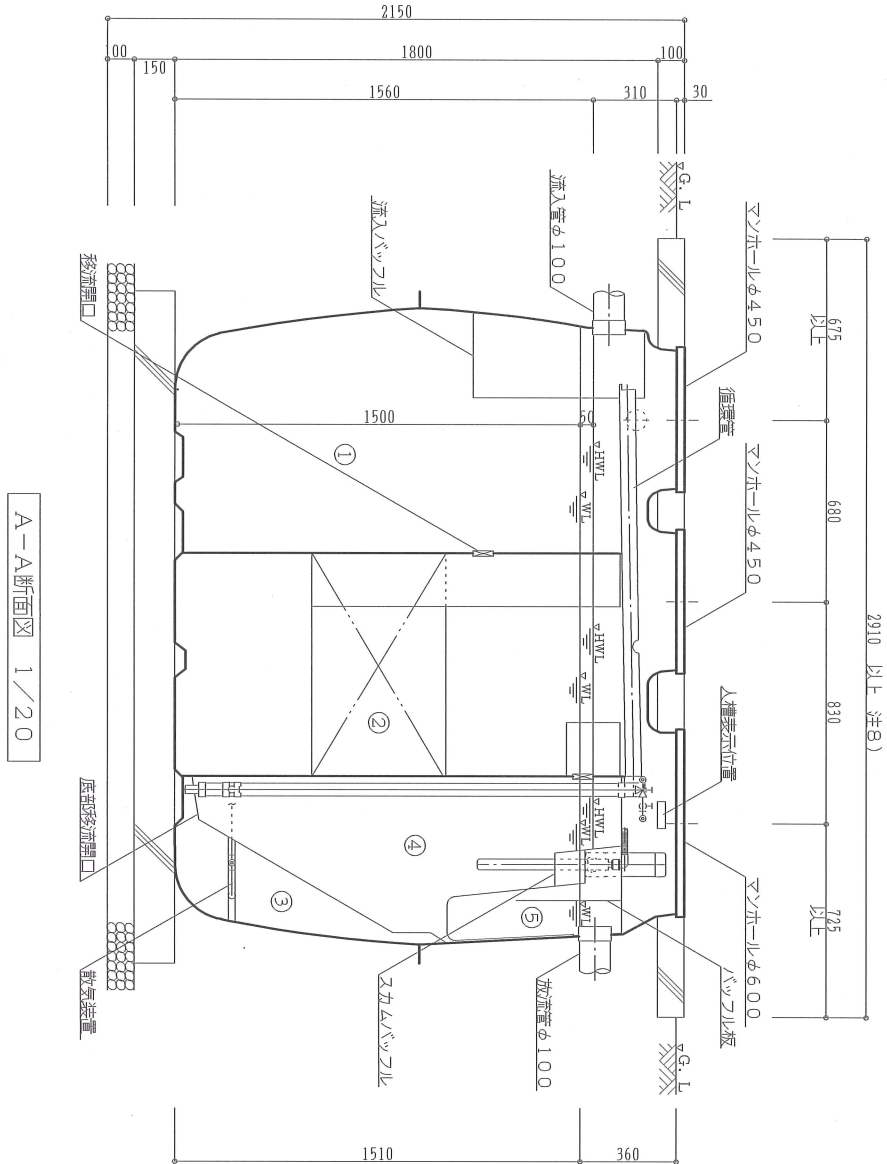

A-A断面図 1/20

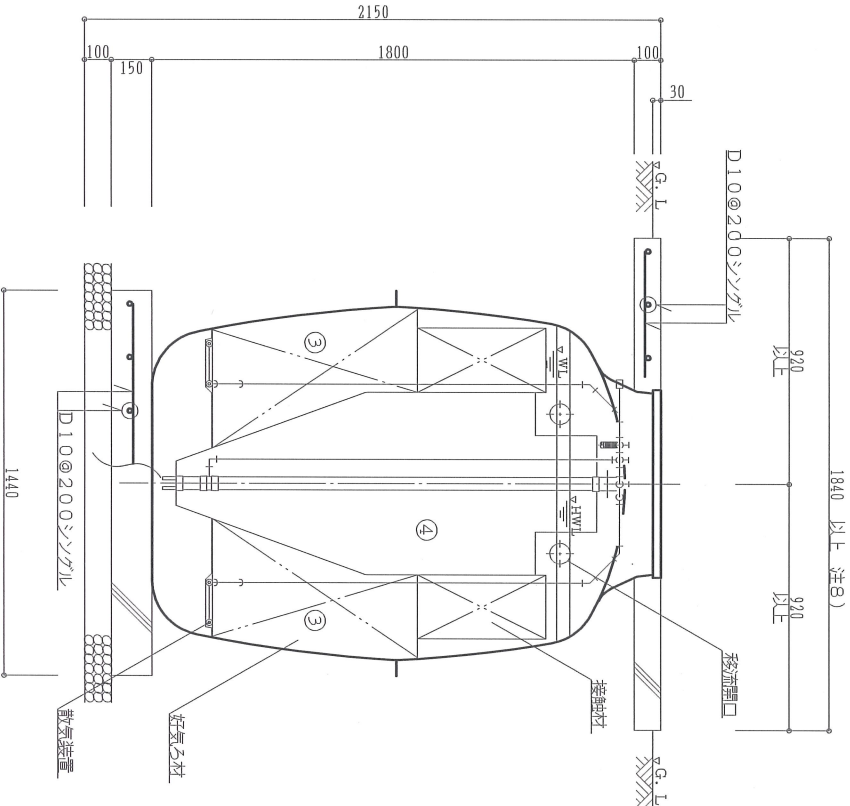

B-B断面図 1/20

仕 様 表

| 記号番号     |                       | 仕 様 表  |        |                |         |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|---------|
| 型式名称     | CE-10型                |        |        |                |         |
| 処理対象人員   | 10人                   |        |        |                |         |
| 汚水量      | 2.00m <sup>3</sup> /d | T-N    | 50mg/L | SS             | 160mg/L |
| 流入水質     | BOD200mg/L            | BOD    | 20mg/L | SS             | 20mg/L  |
| 放流水質     | T-N                   | 20mg/L | SS     | 20mg/L         |         |
| 型式認定番号   | 5-13K-H-007-2         |        |        |                |         |
| 型式適合認定番号 | 型01Cada0a0103624      |        |        |                |         |
| ① 交換用貯水槽 |                       | 有効容量   | 1.502  | m <sup>3</sup> |         |
| ② 嫌気ろ床槽  |                       | 有効容量   | 1.498  | m <sup>3</sup> |         |
| ③ 接触ろ床槽  |                       | 有効容量   | 0.687  | m <sup>3</sup> |         |
| ④ 処理水槽   |                       | 有効容量   | 0.339  | m <sup>3</sup> |         |
| ⑤ 消毒槽    |                       | 有効容量   | 0.021  | m <sup>3</sup> |         |
| 総容量      |                       | 有効容量   | 4.047  | m <sup>3</sup> |         |

| 機 器 装 置 仕 様 |             | 充 電 率 | 32% |
|-------------|-------------|-------|-----|
| 嫌気ろ材        | PPまたはPE     | 充電率   | 17% |
| 接触材         | PVC、PPまたはPE | 充電率   | 55% |
| 好気ろ材        | PPまたはPE     | 充電率   | 55% |
| フロワ         | 80L/min以上   | 連続運転  | 1台  |
| 槽本体         | FRP         |       |     |
| パイプ類        | PVC、PPまたはPE |       |     |
| マニホール       | プラスチック又は銅鉄  |       |     |
| 消毒剤         | 固形塩素剤       |       |     |

配管仕様

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 露出配管 (フロワ廻り) | VP                |
| 土中配管         | φ40以下～VP・φ50以上～VU |
| 槽内配管         | メーカー仕様            |

- 注1) 戸建住宅の駐車場 (車両総重量2t以下) 用に限る。
- 注2) 浄化槽は駐車場の下に設置すること。
- (車が通過する場所は車両重量の他、走行による衝撃荷重がかかるので避けること)
- 注3) 車両等の重量に耐える地盤 (長期許容地耐力が40kN/m<sup>2</sup>以上) に設置すること。
- 注4) 最高地下水位1m以下の場所に設置すること。
- 注5) 積雪高さ1m以下の場所に設置すること。
- 注6) 浄化槽はマニホールが車両の中央になるように設置すること。
- 注7) スラコソフリートが地盤下ししないようは良質土で水締めしながら埋め戻しを行うこと。
- 注8) スラコソフリオートの寸法は土層は200mm以上かゝる大きさとし、掘削する大きさに合わせて変更すること。
- 注9) スラコソフリートには必ず開口補強筋を入れること。
- 注10) スラコソフリートは駐車場の土間コンクリートと一体で打設すること。
- 注11) スラコソフリオートの鉄筋と土間コンクリートの鉄筋は、必ずラツパ(40d)すること。
- 注12) 機器電源は単相100Vとする。
- 注13) 図中の“G. L.”は浄化槽位置での仕上レベルを示す。
- 注14) 浄化槽からフロワまでの距離は5m以内とする。
- 注15) 流入管・放流管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注16) 臭気管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注17) フロワ付近にマス付きコンセン卜×1を設置のこと。設置は浄化槽工事範囲外とする。
- 注18) 岩掘削工事、杭工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事は別途とする。

| 施工高さ範囲      |       |          |          |       |
|-------------|-------|----------|----------|-------|
| 項 目         | 嵩上げ高さ | 流入管底     | 放流管底     | 施工全高  |
| 最大寸法 (この図面) | OH    | G. L-310 | G. L-360 | 2150H |
| 最小寸法 (嵩上げ付) | 50H   | G. L-370 | G. L-420 | 2210H |
| 最大寸法        | 300H  | G. L-620 | G. L-670 | 2460H |

注) 製品全高は、製品規格で+10、-20mmの公差があります。

流入・放流管底は、製品規格・製品全高に対し±10mmの公差があります。

| 名 称       |     | CE-10 (戸建住宅駐車場・支柱レス) |              |      |  |
|-----------|-----|----------------------|--------------|------|--|
|           |     | 標 準 図                |              |      |  |
| 設計年月日     | 設計  | 換 図                  | 図 番          | 縮 尺  |  |
| 2013.11.1 | 野 毛 | 飯 野                  | CE-010NDF180 | 1/20 |  |

フジヒル工業株式会社