



平面図

S=1/40

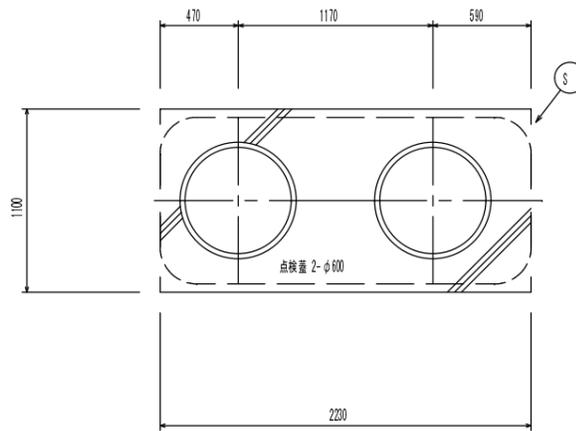

スラブ平面図

S=1/20

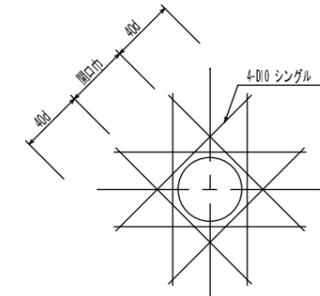

開口補強筋図

共通事項

名称	仕様
有筋コンクリート	FC 18 N/mm <sup>2</sup>
捨コンクリート	FC 15 N/mm <sup>2</sup>
鉄筋	SD 295A
地業	砂利地業

設計仕様


型式	CXN2-5	
認定番号	4-14-H-001(10)-5	
適合認定番号	型01 CadO a0054315	
処理対象人員	5人	
日平均汚水量	1.00 m <sup>3</sup> /日	
流入水水质	BOD	200 mg/L
	T-N	50 mg/L
流出水水质	BOD	20 mg/L
	T-N	20 mg/L
	SS	15 mg/L

槽名	有効容量(m <sup>3</sup> )
固液分離槽	0.475
嫌気分離槽	0.664
接触濾床槽	0.405
沈殿槽	0.238
消毒槽	0.022
槽容量	1.804
槽重量	180kg

品名	台数	仕様	
プロフ	1	13 A x 60 L/分 x 14.7 kPa x 32/39 W	XP-60

[注] 開口の表示は内径寸法とする。


流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は外寸とする。断面寸法は、嵩上げ300H含んだ寸法です。  
 ※注 施工断面寸法表には構造基準上の槽内寸法に浄化槽本体厚(下タンク6mm+上タンク4mm)を加えてある。

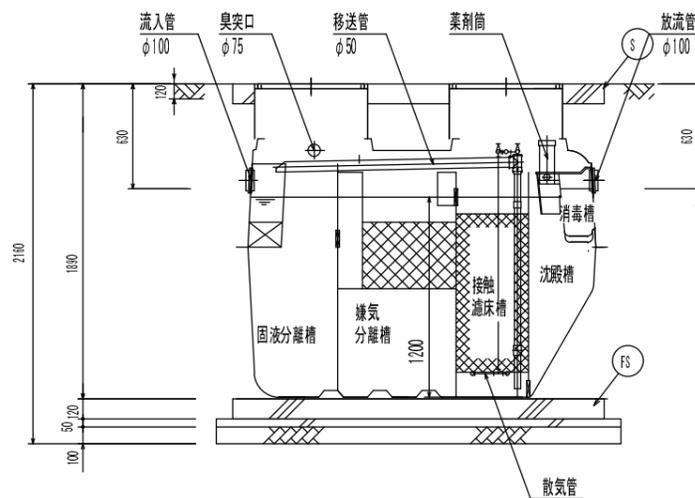

断面図

S=1/40

スラブ断面リスト

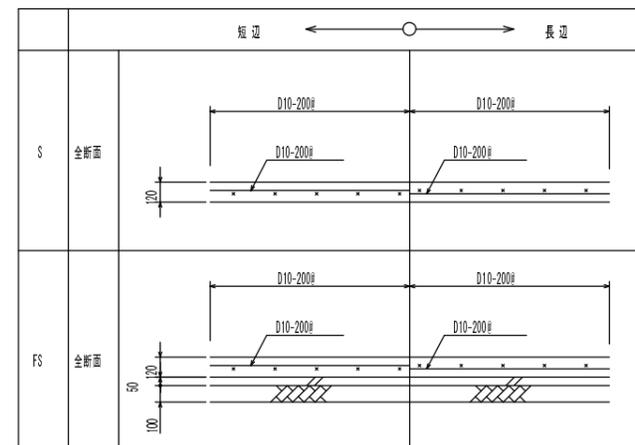

変更

記事



DATE	SCALE
2005.3.3	1/30
承認	検図
担当	製図

CXN2-5型	
基準図 (支柱レス仕様)	
設計NO.	図面NO.
	K-08-05-XXXX-N-0510-XI-04/01/01