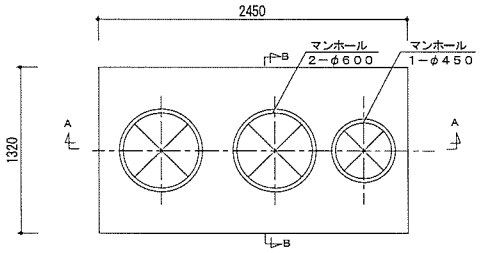

頂版開口図　S＝1／30

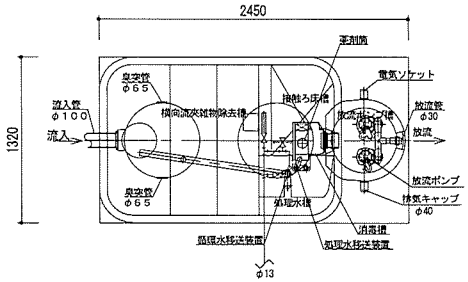

平　面　図　S＝1／30

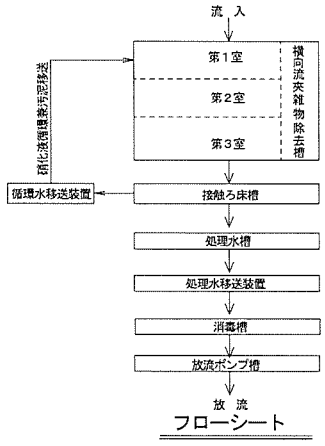

フローシート

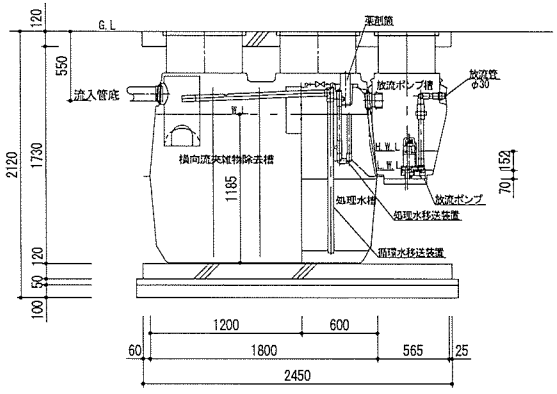

A−A断面図　S＝1／30

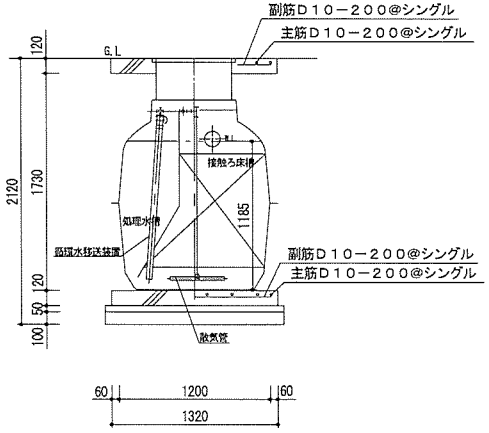

B−B断面図　S＝1／30



AP−60F

ブロワ　平断面図　S＝1／30

ダイキアクシス浄化槽	
型式	XH−7
認定番号	8−19−H−002−1
仕　様　表	
分類	合併処理
処理計画人員	7　人
処理計画汚水量	1．4　m^3／日
流入水質	BOD　200mg／L
	T−N　45mg／L
放流水質	BOD　20mg／L　除去率90%
	T−N　20mg／L
処理方式	横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式
有効容量	(m^3)
横向流夾雑物除去槽	1．471
接触ろ床槽	0．492
処理水槽	0．215
消毒槽	0．021
放流ポンプ槽	0．040
電気機器仕様	
ブロワ	100V−単相−35W　1台
放流ポンプ	100V−単相−130W　2台

注記

スラブ荷重は、T−2とする。

マンホールは、FRP製とする。

臭突工事は、処理槽工事外とする。

臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。

流入・放流配管は、処理槽工事外とする。

処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。

臭突管の工事ができない場所は、放流ポンプ槽から放流先に空気逃がし配管を行って下さい。

本図は、嵩上げ材H＝300mmを設置した図面となります。

来歴	設計	審査	審査	承認	日付	件名	コード
	古田	山田	―	星野	19．08．09	XH−7ポンプ放流　鹿児島仕様　支柱省略工事	S190820035−0
	株式会社 ダイキアクシス				尺度 A2：1／30	図名 処理槽一般構造図　XH-7A(T-2)	図番 IP120−1／1