




一 般 事 項	
コンクリート	FC=21N/mm ²
鉄 筋	SD295A
定着及継手	40d
開口補強筋	D13シングル
地 盤	砕石又はRC 40～0

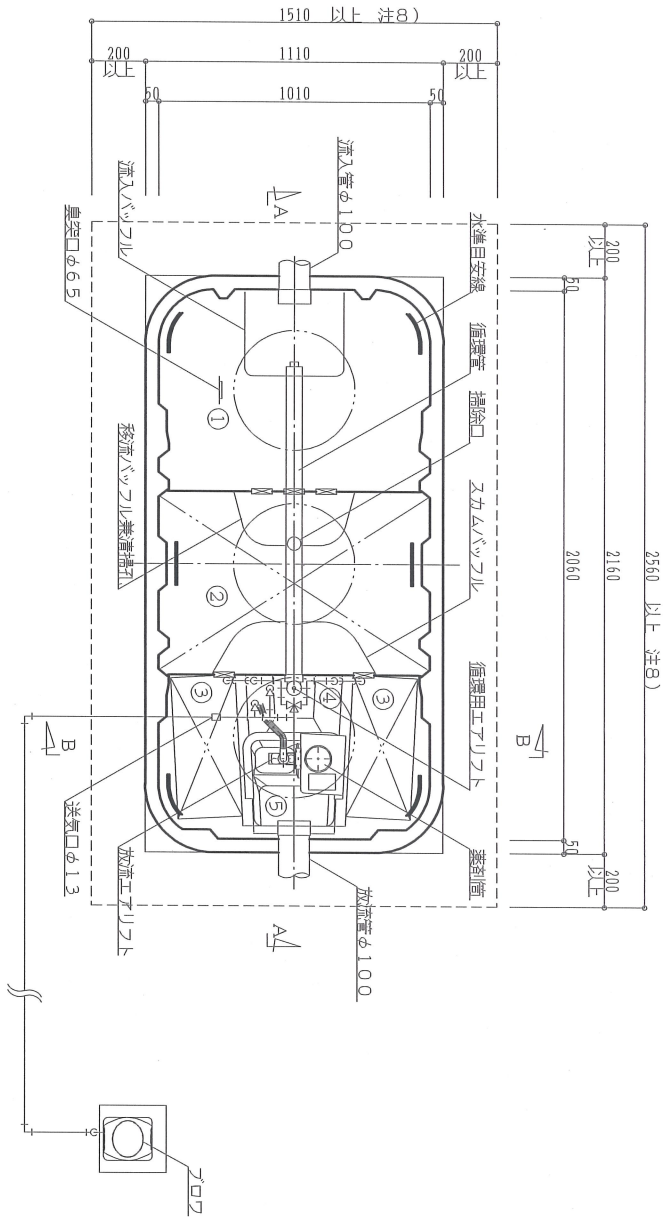


平面図 1 / 20

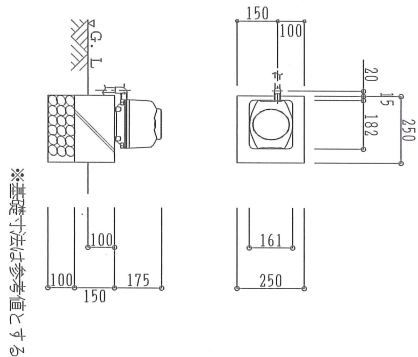

フロア 平・断面図 1 / 20

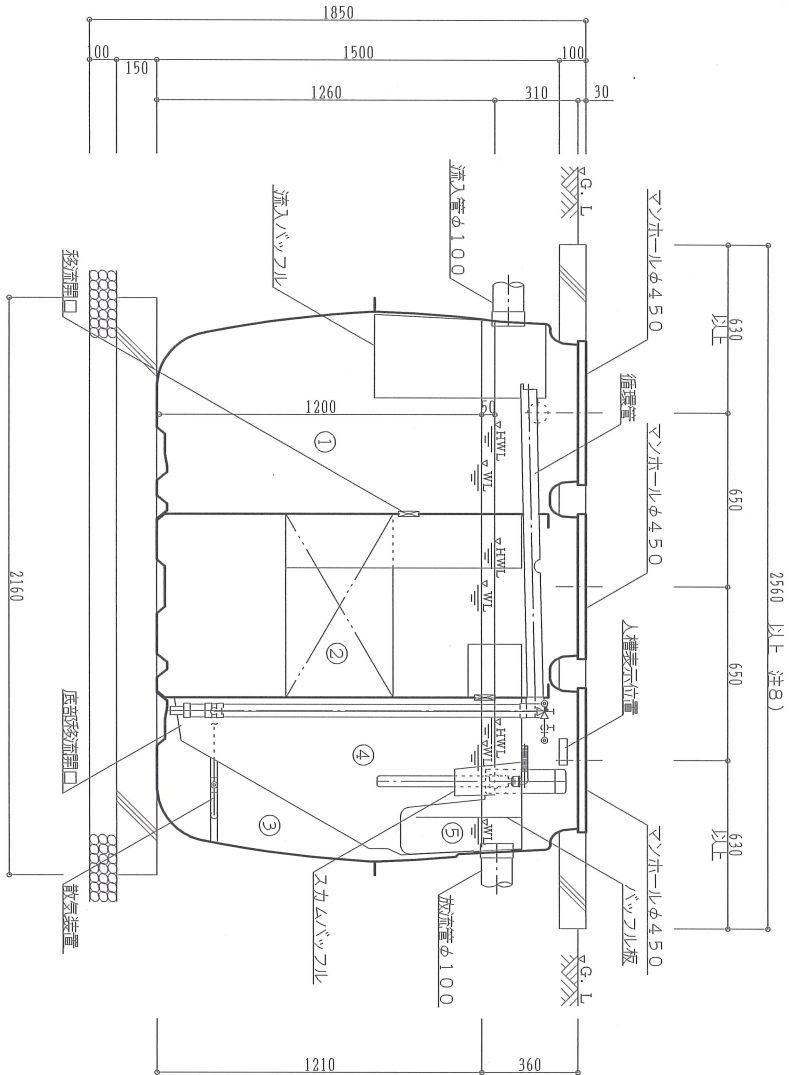

A-A断面図 1 / 20

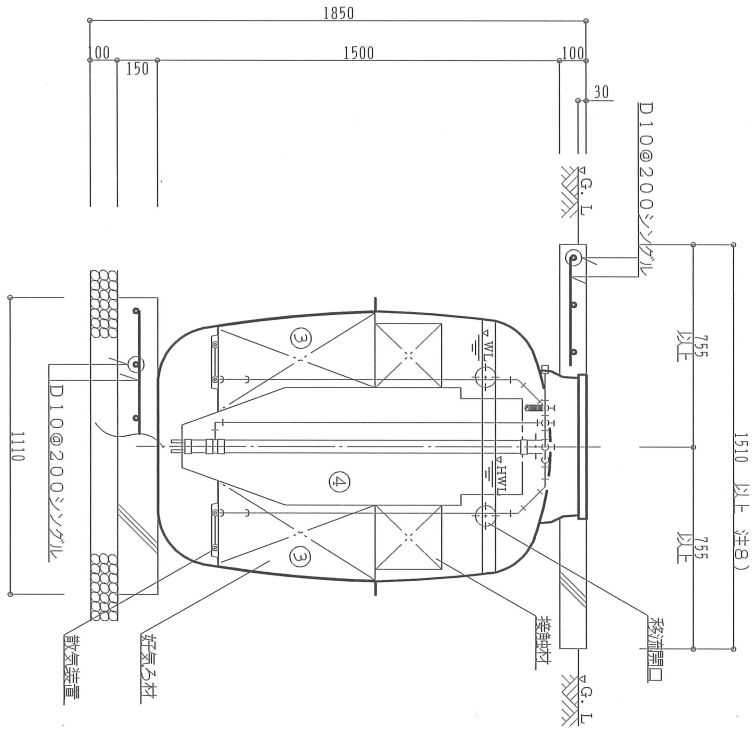

B-B断面図 1 / 20

仕 様 表

仕 様 表				
設計番号				
型式名称	CE-5型			
処理対象人員	5人			
汚水量	1.00m ³ /d	T-N 50mg/L	SS 160mg/L	
流入水質	BOD200mg/L	T-N 20mg/L	SS 20mg/L	
放流水質	BOD 20mg/L	T-N 20mg/L	SS 20mg/L	
型式認定番号	5-13K-H-007			
型式適合認定番号	型01CaD0a0053622			
①	汚水処理設備	有効容量	0.749	m ³
②	曝気ろ床槽	有効容量	0.751	m ³
③	接触ろ床槽	有効容量	0.380	m ³
④	処理水槽	有効容量	0.168	m ³
⑤	消毒槽	有効容量	0.015	m ³
	総容量	有効容量	2.063	m ³
機 器 装 置 仕 様				
曝気ろ材	PPまたはPE		充填率	31%
接触ろ材	PVC、PPまたはPE		充填率	16%
吸気ろ材	PPまたはPE		充填率	55%
フロア	60L/m ² 以上	連続運転	1台	
槽本体	FRP			
パイプ類	PVC、PPまたはPE			
シンホール	プラスチック又は鋼鉄			
消毒剤	固形塩素剤			

配管仕様

露出配管 (フロア廻り)	VP
土中配管	φ40以下～VP・φ50以上～VU
槽内配管	メーカー仕様

- 注1) 戸建住宅の駐車場 (車両総重量2t以下) 用に限る。
- 注2) 浄化槽は駐車場の下に設置すること。
- (車の通過する場所は車両重量の他、走行による衝撃荷重がかかるので避けること)
- 注3) 車両等の重量に耐える地盤 (長期許容地耐力が40kN/㎡2以上) に設置すること。
- 注4) 最高地下水位1m以下の場所に設置すること。
- 注5) 積雪高さ1m以下の場所に設置すること。
- 注6) 浄化槽はシンホールが車両の中央になるように設置すること。
- 注7) スラゴソングリートが地盤に下しないよう良質土で水締めしながら埋め戻しを行うこと。
- 注8) スラゴソングリートの寸法はで土層は200mm以上かつ大さとし、掘削する大さとし合わせて変更すること。
- 注9) スラゴソングリートには必ず開口補強筋を入れること。
- 注10) スラゴソングリートは駐車場の土間コンクリートと一体で打設すること。
- 注11) スラゴソングリートの鉄筋と土間コンクリートの鉄筋は、必ずラツプ (40d) すること。
- 注12) 機器電源は単相100Vとする。
- 注13) 図中の "G. L." は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。
- 注14) 浄化槽からフロアまでの距離は5m以内とする。
- 注15) 流入管・放流管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注16) 臭気管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注17) フロア付近にフース付きコンセント×1を設置のこと。設置は浄化槽工事範囲外とする。
- 注18) 岩間掘工事、杭工事、地盤改良工事、ウエルポイント工事は別途とする。

施工高さ範囲				
項 目	嵩上げ高さ	流入管底	放流管底	施工全高
最大寸法 (この図面)	0H	G. L-310	G. L-360	1850H
最小寸法 (嵩上げ付)	50H	G. L-370	G. L-420	1910H
最大寸法	300H	G. L-620	G. L-670	2160H

注) 製品全高は、製品規格で+10、-20mmの公差があります。

流入・放流管底は、製品規格、製品全高に対し±10mmの公差があります。

CE-5 (戸建住宅駐車場・支柱レス)				
名 称		標 準 図		
設計年月日	設 計	換 図	図 番	縮 尺
2013.11.	野 毛	飯 野	CE_005NDF180	1 / 20

フジフイル工業株式会社